



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA  
DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
**LABORATORIUM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

Jl. Raya Ciracas No. 113 Jakarta Timur  
Telepon (021) 8721909, 2962 7617 / Fax (021) 8721909  
Website : [www.jakartafire.net](http://www.jakartafire.net), E-Mail : [labdamkar@jakarta.go.id](mailto:labdamkar@jakarta.go.id), [labkar113@gmail.com](mailto:labkar113@gmail.com)  
J A K A R T A

Kode Pos : 13740

Halaman 1 dari 2

### LAPORAN HASIL UJI

Nomor : 13 / LHU / III / 2021  
Contoh Uji : Alat Pemadam Api Ringan ( APAR )  
- Jenis CO<sub>2</sub> ukuran 3,2 kg  
merek "STARVVO"  
Tanggal Terima : 13 Januari 2021  
Kode Contoh Uji : APR/01/01/II/2021  
Tanggal Pengujian : 17 Maret 2021  
Nama Pemohon : PT Global Mitra Proteksindo  
Direktur Utama : Adi Jaya, SE ( NIK 3603122707730006 )  
Alamat : Jl. Cadas AMD Manunggal No. 99 RT 007 RW 006 Ds. Lebak  
Wangi, Kec. Sepatan Timur Kab. Tangerang - Banten.  
Tlp (021) 54353513, 54353488, 54353498 / Fax (021) 54355904  
Email : [sales@gmpro.id](mailto:sales@gmpro.id)  
Untuk Keperluan : Pengujian APAR merek STARVVO tingkat padam B & C  
Berlaku sampai dengan : 19 Maret 2024

#### 1. Kondisi Pengujian

- 1.1. Kondisi angin : kecepatan 0,98 m/detik
- 1.2. Suhu Udara : 30,1°C
- 1.3. Efektifitas : pemadaman berhasil
- 1.4. *Flash back* sampai 1 menit : tidak ada
- 1.5. Daya padam 3 B bahan bakar minyak 18 liter dengan ukuran bak 80 x 80 x 30 cm

#### 2. Hasil Uji Kinerja Alat

No.	Parameter	Waktu Pemadam			Metode Uji/Teknik
		Satuan	Hasil	Syarat	
1.	Uji Kelas B Jenis CO <sub>2</sub> - 3,2 kg : daya padam 3B	detik	15,28	-	SK Gubernur No. 99 Tahun 2004; SOP Teknis No. 264/2005
2.	Persentase Berat Bahan Terpakai	Presentase Media Terpakai			- Efektifitas Pemadaman berhasil - <i>Flash back</i> sampai 1 menit : tidak ada
	a. Uji Kelas B Jenis CO <sub>2</sub> - 3,2 kg	Satuan	Hasil	Syarat	
		%	10,19	-	

#### 3. Foto Pengujian .....

Hasil pengujian ini hanya berlaku untuk jenis uji dan kualitas bahan yang sama dengan contoh uji yang diterima, dan dilarang diperbanyak kecuali atas persetujuan tertulis dari Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA  
DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
**LABORATORIUM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

Jl. Raya Ciracas No. 113 Jakarta Timur  
Telepon (021) 8721909, 2962 7617 / Fax (021) 8721909  
Website : [www.jakartafire.net](http://www.jakartafire.net), E-Mail : [labdamkar@jakarta.go.id](mailto:labdamkar@jakarta.go.id), [labkar113@gmail.com](mailto:labkar113@gmail.com)  
JAKARTA


Kode Pos : 13740

Halaman 2 dari 2  
Nomor : 13 / LHU / III / 2021

3. Foto Pengujian

3.1. Kelas B

3.1.1. CO<sub>2</sub> ukuran 3,2 kg

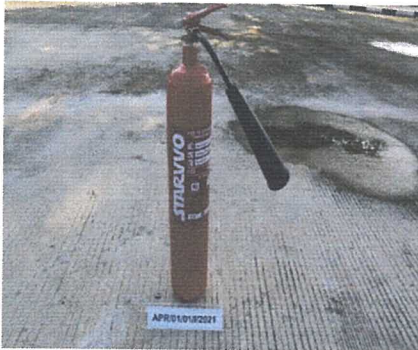

Contoh Uji



Saat pemadaman



Pemadaman selesai/api padam

4. Kesimpulan

- 4.1. Contoh uji memenuhi syarat sesuai parameter dari metode uji yang digunakan
- 4.2. Daya padam CO<sub>2</sub>, 3,2 kg : 3 B

Jakarta, 19 Maret 2021

Kepala Laboratorium Kebakaran dan  
Penyelamatan,



Irwan, S.H., M.M

NIP. 196310011985031010